


Paroi intérieure, construction d'ossature en bois, à une couche SAGLAN

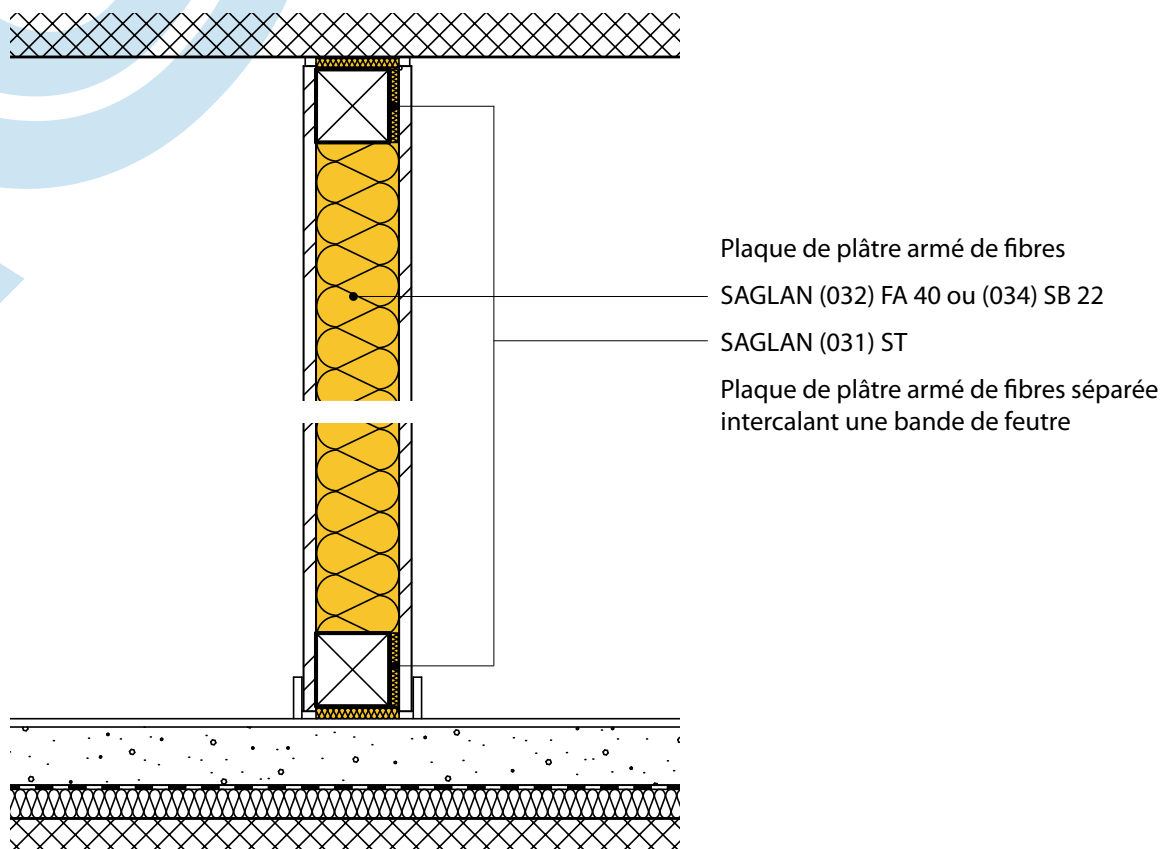

		Unité						
SAGLAN (032) FA 40	Epaiss. en mm	60	80	100	120	140	160	
Indice d'isolation acoustique R_w^{**}	[env. dB]	45	46	47	48	49	50	
		Unité						
SAGLAN (034) SB 22	Epaiss. en mm	60	80	100	120	140	160	
Indice d'isolation acoustique R_w^{**}	[env. dB]	42	43	44	45	46	47	

**Pour les indices d'isolation acoustique indiqués dans le tableau, les facteurs de correction (tels que la transmission indirecte) ne sont pas pris en compte.